



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV](#)®

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

[www.formav.co/explorer](http://www.formav.co/explorer)

# BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR : DEVELOPPEMENT REALISATION BOIS

## SCIENCES PHYSIQUES

SESSION 2012

DUREE DE L'EPREUVE : 2h

COEFFICIENT : 2

Matériel autorisé :

Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante (Circulaire n° 99-186, 16/11/1999)

Document à rendre avec la copie :

Le document réponse.....page 10 sur 10

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.  
Le sujet se compose de 10 pages, numérotées de 1 sur 10 à 10 sur 10.

*Les trois parties sont indépendantes. Les questions sont dans leur ensemble largement indépendantes.*

*La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies.*

## ETUDE DU COUT ENERGETIQUE D'UNE MAISON OSSATURE BOIS

De tous les secteurs économiques, celui du bâtiment est le plus gros consommateur d'énergie en France (42,5 % de l'énergie finale totale). La facture annuelle de chauffage représente 900 € en moyenne par ménage, avec de grandes disparités (de 250 € pour une maison « basse consommation » à plus de 1 800 € pour une maison mal isolée). Aussi, afin de réduire durablement les dépenses énergétiques, le Grenelle Environnement prévoit la mise en œuvre d'un programme de réduction des consommations énergétiques des bâtiments. Depuis la mise en place d'une réglementation thermique (1974), la consommation énergétique des constructions neuves a été divisée par 2. Le Grenelle Environnement prévoit de la diviser à nouveau par 3 grâce à une nouvelle réglementation thermique, dite RT 2012. *Source ADEME.*

La loi grenelle 2 rend obligatoire, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2011, le diagnostic de performance énergétique (DPE) pour toutes les ventes et locations de biens immobiliers. Le DPE permet de connaître la quantité d'énergie primaire consommée par le logement. Il est exprimé en kWh par m<sup>2</sup> de surface habitable et par an.

**Le sujet comporte 3 parties indépendantes :**

- **partie 1 : calcul du DPE du logement (4 points)**
- **partie 2 : amélioration du DPE (3 points)**
- **partie 3 : étude d'une pompe à chaleur (3 sous parties indépendantes) (13 points)**

### Partie 1 : Classe DPE de la maison ossature bois (4 points)

La réglementation thermique RT 2012 exprime des exigences en énergie primaire, à ne pas confondre avec l'énergie finale.

La conversion de l'énergie primaire en énergie finale se fait par convention à partir du tableau suivant :

	Energie finale (kWh <sub>EF</sub> )	Energie primaire (kWh <sub>EP</sub> )
<b>Electricité</b>	1	2,58
<b>Gaz, fuel, bois</b>	1	1

1. L'énergie électrique finale consommée par le logement est de 8000 kWh<sub>EF</sub> sur une année (5600 kWh<sub>EF</sub> de chauffage électrique + 2400 kWh<sub>EF</sub> pour l'éclairage, l'eau chaude sanitaire, l'électroménager...). Calculer l'énergie électrique primaire correspondante  $W_{EP\text{ él}}$ .
2. Le logement est équipé également d'un chauffage à bois qui consomme 5 stères de bois par an. Calculer l'énergie primaire  $W_{EP\text{ bois}}$  consommée par an, sachant que le pouvoir calorifique moyen du bois est de 2000 kWh/stère.

3. En déduire l'énergie primaire totale  $W_{EP}$  consommée par le logement, sur une année.
4. A l'aide de **l'annexe 1**, donner le classement DPE de la maison individuelle de surface habitable  $S = 120 \text{ m}^2$ .
5. Le chauffage électrique du logement associe des convecteurs et des panneaux rayonnants, consommant une énergie de 5600 kWh par an, afin de maintenir une température intérieure de  $20^\circ \text{C}$ .
  - 5.1. Quel mode de transfert d'énergie est mis en jeu dans le fonctionnement d'un convecteur ? D'un panneau rayonnant ?
  - 5.2. Calculer la puissance moyenne  $P_{\max}$  nécessaire au chauffage de l'habitation, pour une utilisation de 12 heures par jour durant 150 jours.
  - 5.3. En déduire le nombre  $N$  d'éléments de chauffage de puissance  $P_{ch} = 500 \text{ W}$  chacun, suffisants pour équiper ce logement.


### Partie 2 : Amélioration du DPE (3 points)

Afin d'améliorer le DPE de son habitation, le propriétaire envisage de changer son chauffage électrique par une pompe à chaleur (PAC) de référence « aqualis 28H » air-eau.

1. A l'aide de **l'annexe 2**, donner la puissance calorifique  $P_c$  et la puissance électrique absorbée  $P_a$  de la PAC, pour une température de l'air extérieur égale à  $0^\circ \text{C}$  et une température de sortie d'eau chaude égale à  $40^\circ \text{C}$ .
2. Calcul du nouveau DPE :
  - 2.1. Déterminer l'énergie électrique  $W_e$ , en kWh et en J, consommée par la PAC sur 150 jours (12 h par jour).
  - 2.2. Reporter ce résultat dans la **ligne 2, colonne 2 du tableau du document réponse**, puis compléter ce tableau en calculant la consommation d'énergie primaire annuelle.
  - 2.3. A l'aide de **l'annexe 1**, en déduire le nouveau DPE de la maison individuelle de  $120 \text{ m}^2$  habitable.

### Partie 3 : Etude de la pompe à chaleur « aqualis 28H » (13 points)

La PAC est une machine qui prend de l'énergie dans un certain milieu pour la céder à un autre milieu qui a besoin d'être réchauffé. En voici le schéma de principe :

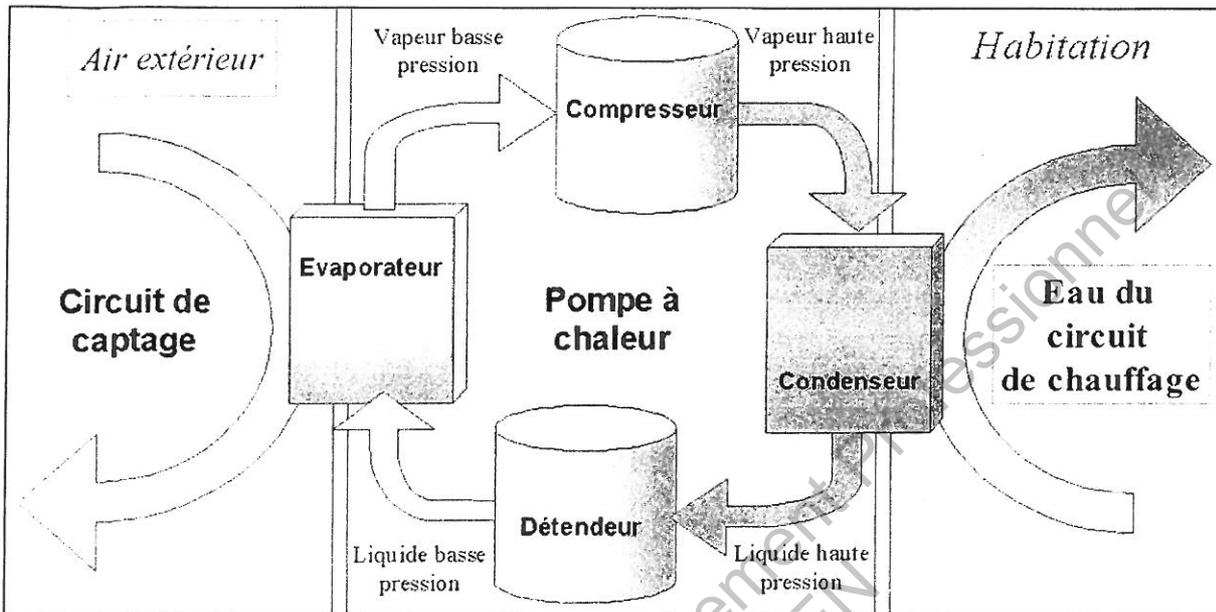

(d'après Wikipédia)

Les principaux éléments d'une telle pompe sont le compresseur, le détendeur et deux échangeurs de chaleur appelés l'évaporateur et le condenseur. Un liquide appelé fluide frigorigène circule en circuit fermé dans ces 4 éléments. Ce fluide subit un cycle de transformation composé des étapes suivantes :

- Dans le compresseur, le fluide (à l'état gazeux) est comprimé grâce à l'énergie mécanique fournie par le compresseur. La température du fluide augmente.
- Dans le condenseur, le fluide passe à l'état liquide et cède ainsi de l'énergie sous forme de chaleur à l'eau du circuit de chauffage.
- Sous l'effet de la détente et en captant de l'énergie à l'air extérieur, le fluide passe dans l'évaporateur de l'état liquide à l'état gazeux.

#### 1. Etude thermodynamique

Dans toute cette partie, la PAC est supposée fonctionner pendant une durée quotidienne  $\Delta t = 12$  h.

- 1.1. Donner le nom du changement d'état subit par le fluide dans les éléments suivants :
- le condenseur,
  - l'évaporateur.

- 1.2. Quel système (fluide frigorigène, eau du circuit de chauffage ou air extérieur) cède ou gagne de la chaleur dans les éléments suivants :
- le condenseur,
  - l'évaporateur.
- 1.3. Pour une durée de fonctionnement  $\Delta t = 12$  h, l'eau du circuit de chauffage gagne, au niveau du condenseur, une énergie sous forme de chaleur  $Q_h = 80$  kWh. Calculer la puissance calorifique  $P_c$  de la PAC. Ce résultat est-il en accord avec les données constructeur ?
- 1.4. Pour une durée de fonctionnement  $\Delta t = 12$  h équivalente à un grand nombre de cycles, le fluide frigorigène reçoit une énergie  $Q_e = 103$  kWh au niveau de l'évaporateur, et perd une énergie  $Q_c = -126$  kWh dans le condenseur. En appliquant le premier principe de la thermodynamique au système fluide frigorigène, calculer le travail mécanique  $W_m$  reçu par le fluide de la part du compresseur sur la durée  $\Delta t = 12$  h, sachant qu'au cours d'un cycle, et donc durant  $\Delta t = 12$  h, la variation d'énergie interne du fluide frigorigène est nulle.
- 1.5. En déduire :
- 1.5.1. L'énergie électrique absorbée  $W_{\text{élect}}$  par la PAC pour une durée de fonctionnement  $\Delta t = 12$  h, sachant que le rendement du compresseur est égal à 80 %.
- 1.5.2. La puissance électrique absorbée  $P_a$  par la PAC. Ce résultat est-il en accord avec les données constructeur ?
- 1.6. Le rapport entre la puissance calorifique de la PAC et la puissance électrique absorbée par le compresseur est appelé coefficient de performance COP. Déterminer le COP de la PAC étudiée, et en déduire l'intérêt d'une pompe à chaleur.

## 2. Etude du moteur du compresseur de la PAC « aqualis 28H »

- 2.1. A partir des caractéristiques électriques de l'annexe 3 :
- 2.1.1. Préciser le type du moteur du compresseur (moteur à courant continu, moteur monophasé ou moteur triphasé).
- 2.1.2. Sous quelle tension, le moteur doit-il être alimenté ?
- 2.2. Le moteur absorbe une puissance active  $P = 2,37$  kW. Son facteur de puissance est de 0,90 et son rendement égal à 80 %. Calculer :
- 2.2.1. Sa puissance utile  $P_u$ ,
- 2.2.2. L'intensité efficace  $I$  du courant absorbée par le moteur,
- 2.2.3. Sa puissance apparente  $S$ ,
- 2.2.4. Sa puissance réactive  $Q$ .

### 3. Caractéristiques sonores de la PAC « aqualis 28H »

La PAC se comporte comme une source sonore qui émet dans l'espace dans un demi-espace (correspondant à une demi-sphère).

On néglige, dans cette étude, le phénomène de réverbération des ondes sonores.

#### **Quelques rappels :**

- surface d'une sphère de rayon R :  $S_{sp} = 4\pi R^2$
- intensité acoustique de référence  $I_0 = 1,0 \cdot 10^{-12} \text{ W.m}^{-2}$

3.1. Avec quel appareil mesure-t-on un niveau sonore ?

3.2. A l'aide de **l'annexe 3** :

3.2.1. Préciser dans quelles conditions les mesures ont été réalisées.

3.2.2. Calculer l'intensité sonore  $I_s$  de la PAC.


3.3. Déterminer la puissance acoustique  $P_{acoust}$  de la PAC.

Base Nationale de l'Enseignement Professionnel  
Réseau SCEREN

## Annexe 1

La lecture du DPE est donnée par cette étiquette à 7 classes de A à G

(A correspondant à la meilleure performance, G à la plus mauvaise) :

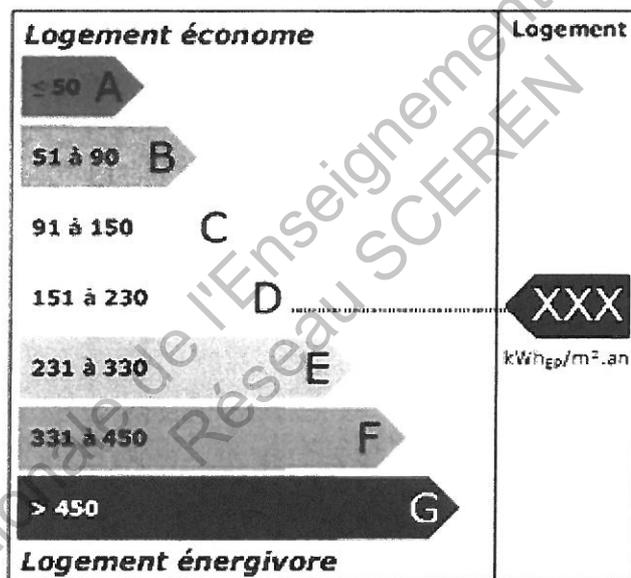

## Annexe 2

# **Groupes d'eau glacée et pompes à chaleur réversibles air / eau** aqualis

### PUISSANCES CALORIFIQUES

 VENTILATEURS  
HÉLICOÏDES

AQUALIS	Temperature Air ext. °C	TEMPÉRATURE DE SORTIE D'EAU CHAUDE °C											
		25		30		35		40		45		50	
		Pc Kw	Pa kW	Pc kW	Pa kW	Pc kW	Pa kW	Pc kW	Pa kW	Pc kW	Pa kW	Pc kW	Pa kW
20 H	-10	3,68	1,24	3,65	1,41	3,62	1,57	3,61	1,78				
	-5	4,44	1,23	4,40	1,40	4,35	1,57	4,32	1,77	4,31	1,98		
	0	5,21	1,23	5,14	1,40	5,07	1,57	5,03	1,77	4,99	1,97	4,96	2,17
	5	5,97	1,22	5,89	1,40	5,80	1,57	5,72	1,77	5,64	1,97	5,56	2,17
	10	6,66	1,22	6,58	1,39	6,50	1,56	6,39	1,76	6,27	1,95	6,16	2,14
	15	7,36	1,21	7,28	1,38	7,20	1,56	7,05	1,74	6,91	1,93	6,76	2,11
	20	8,05	1,20	7,98	1,38	7,90	1,55	7,72	1,73	7,54	1,91	7,36	2,09
28 H	-10	5,39	1,65	5,22	1,88	5,05	2,11	4,59	2,39				
	-5	6,27	1,62	6,12	1,86	5,97	2,09	5,64	2,38	5,31	2,67		
	0	7,16	1,60	7,03	1,83	6,90	2,07	6,68	2,37	6,47	2,66	6,25	2,96
	5	8,04	1,57	7,93	1,81	7,82	2,05	7,73	2,36	7,63	2,66	7,54	2,97
	10	8,95	1,55	8,80	1,79	8,65	2,03	8,56	2,34	8,46	2,64	8,37	2,95
	15	9,87	1,53	9,67	1,77	9,48	2,01	9,39	2,32	9,30	2,62	9,21	2,93
	20	10,78	1,51	10,55	1,75	10,31	1,99	10,22	2,30	10,13	2,60	10,04	2,91
35 H	-10	6,75	2,17	6,71	2,53	6,66	2,88	6,69	3,27				
	-5	7,80	2,15	7,74	2,49	7,67	2,82	7,66	3,22	7,65	3,61		
	0	8,85	2,13	8,77	2,44	8,68	2,76	8,63	3,16	8,58	3,55	8,52	3,94
	5	9,90	2,10	9,80	2,40	9,69	2,71	9,60	3,10	9,50	3,48	9,41	3,87
	10	11,01	2,07	10,90	2,38	10,79	2,68	10,63	3,05	10,46	3,42	10,30	3,79
	15	12,12	2,04	12,00	2,35	11,88	2,66	11,66	3,01	11,43	3,36	11,20	3,71
	20	13,23	2,01	13,11	2,32	12,98	2,64	12,69	2,97	12,39	3,29	12,10	3,62
35 HT	-10	6,11	2,00	6,04	2,24	5,96	2,49	6,01	2,79				
	-5	7,35	1,99	7,25	2,24	7,14	2,49	7,12	2,79	7,10	3,09		
	0	8,59	1,98	8,46	2,24	8,32	2,49	8,23	2,79	8,15	3,09	8,06	3,39
	5	9,83	1,98	9,67	2,23	9,50	2,48	9,35	2,79	9,19	3,09	9,04	3,39
	10	11,01	1,97	10,82	2,22	10,62	2,47	10,41	2,78	10,20	3,08	9,98	3,39
	15	12,18	1,96	11,97	2,21	11,75	2,46	11,48	2,77	11,20	3,08	10,93	3,38
	20	13,36	1,95	13,12	2,20	12,87	2,45	12,54	2,76	12,21	3,07	11,88	3,38
50 HT	-10	8,65	2,56	8,62	2,95	8,60	3,33	8,59	3,78				
	-5	9,95	2,54	9,88	2,91	9,81	3,28	9,77	3,74	9,76	4,20		
	0	11,24	2,51	11,13	2,88	11,01	3,24	10,93	3,71	10,85	4,17	10,76	4,64
	5	12,54	2,49	12,38	2,84	12,22	3,19	12,11	3,67	12,00	4,15	11,90	4,63
	10	14,64	2,48	14,42	2,84	14,19	3,19	14,06	3,65	13,92	4,11	13,78	4,57
	15	16,74	2,48	16,46	2,83	16,17	3,18	16,00	3,62	15,83	4,06	15,67	4,50
	20	18,85	2,47	18,49	2,83	18,14	3,18	17,94	3,60	17,75	4,02	17,55	4,44
65 HT	-10	10,59	2,96	10,94	3,32	10,92	3,73	10,22	4,18				
	-5	12,09	2,97	12,27	3,33	12,20	3,74	11,86	4,20	11,29	4,71		
	0	13,98	2,97	14,02	3,33	13,84	3,74	13,63	4,20	13,24	4,71	12,76	5,29
	5	15,69	2,97	15,54	3,34	15,18	3,74	15,03	4,20	14,76	4,71	14,46	5,29
	10	17,43	2,99	18,84	3,34	16,77	3,74	16,54	4,20	16,24	4,71	15,92	5,28
	15	19,15	3,02	18,76	3,36	18,22	3,75	17,88	4,20	17,47	4,70	17,08	5,27
	20	21,12	3,05	20,62	3,38	19,98	3,76	19,53	4,20	19,02	4,71	18,53	5,27
75 HT	-10	14,72	3,47	14,10	3,93	13,08	4,45	12,04	5,05				
	-5	16,01	3,50	15,76	3,96	15,19	4,48	13,84	5,07	12,74	5,74		
	0	17,74	3,53	17,38	3,99	17,02	4,50	16,26	5,08	14,88	5,75	13,63	6,51
	5	19,65	3,53	18,86	4,02	18,40	4,53	17,92	5,10	17,26	5,75	16,13	6,50
	10	22,60	3,63	21,08	4,07	20,18	4,56	19,56	5,12	19,11	5,76	18,57	6,50
	15	24,82	3,73	23,74	4,15	22,06	4,63	20,96	5,18	20,27	5,80	19,83	6,51
	20	26,65	3,81	25,55	4,23	24,35	4,70	22,75	5,23	21,75	5,84	21,15	6,54

Pa : Puissance absorbée compresseur seul

## Annexe 3

### NIVEAUX SONORES\*

<b>AQUALIS</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>75</b>
Niveau sonore (dB)	64	70		67	73	80

\* à 5 m de l'appareil, 1,5 m du sol, champ libre, directivité 2.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

<b>AQUALIS</b>			<b>230 V - 1 ph - 50 Hz + Terre + Neutre</b>			<b>400 V - 3 ph - 50 Hz + Terre + Neutre</b>			
			<b>20</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>35 T</b>	<b>50 T</b>	<b>65 T</b>	<b>75 T</b>
<b>Compresseur</b>	Int. maxi de fonct.	A	129	175	222	7,6	10,3	11,2	14,3
<b>Moteur ventilateur</b>	Puissance	W	110				2 x 110		2 x 160
	Int. nominale	A	0,47				0,47 x 2		0,74 x 2
<b>Compresseur + moteur ventilateur</b>	Int. maxi de fonct.	A	13,4	19,2	23	8,4	11,3	12,7	15,8
<b>Circulateur</b>	Puissance Mini / Maxi	W	50 à 140			80 à 190		180 à 400	
	Int. nominale Mini / Maxi	A	0,32 à 0,61			0,76 à 0,92		0,91 à 2,02	
<b>Groupe complet</b>	Int. maxi unité*	A	14	19	24	9,3	13,3	14,7	17,8
<b>Intensité de démarrage compresseur</b>		A	58	82	97	48	64	74	101
<b>Câbles électriques non fournis</b>		mm <sup>2</sup>	3G2,5	3G4	3G6	5G2,5			5G4
<b>Sectionneur</b>		Am	16	20	25	16			20

\* Intensité correspondant à l'intensité maxi de fonctionnement compresseur en fonctionnement

Source : CIAT

## Document réponse

(document à rendre avec la copie)

Nature de l'énergie	Energie primaire consommée par an (en kWh <sub>EP</sub> )
Electrique	( ..... + 2400) * 2.58 = .....
Bois	10000
Consommation annuelle totale	.....